

TURBO FAN

GTF-NC series

GSF

SINCE 1975

www.gsfan.co.kr

TURBO FAN GTF-NC series

표준외형도 Standard shape of TURBO FAN(GTF-NC SERIES)

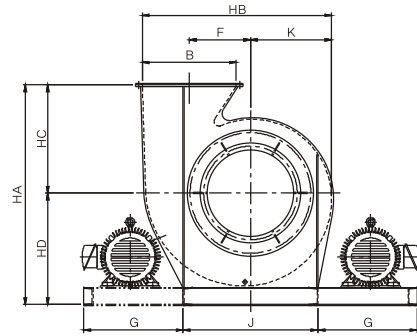


Fig 1



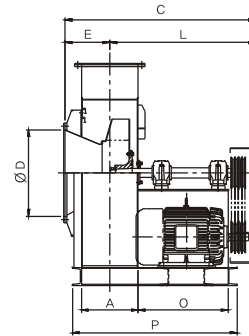


Fig 4



MODEL NO.	A	B	ØD	E	F	HA	HB	HC	HD	HE	HF	C	J	K	L	O	P	FANWEIGHT kg
#4	310	510	480	245	395	1270	1121	600	670	560	735	1030	750	471	785	500	890	375
#4.5	350	580	540	265	450	1420	1271	680	740	620	825	1070	850	531	805	500	930	495
#5	390	640	600	285	500	1585	1408	750	835	700	930	1180	950	588	895	550	1040	638
#5.5	430	700	700	305	550	1730	1545	830	900	780	1035	1270	1050	645	965	600	1160	770
#6	470	760	700	325	600	1845	1685	900	945	840	1115	1390	1100	705	1065	650	1250	935
#6.5	510	840	800	375	660	2020	1845	980	1040	900	1215	1510	1250	765	1135	700	1340	1100
#7	550	900	900	395	710	2160	1982	1050	1110	960	1295	1650	1350	822	1255	800	1480	1320
#7.5	590	960	1000	415	760	2310	2122	1130	1180	1020	1375	1690	1450	882	1275	800	1520	1540
#8	620	1020	1100	430	810	2475	2262	1200	1275	1105	1480	1770	1500	942	1340	850	1620	1760
#8.5	660	1080	1200	480	860	2625	2399	1280	1345	1160	1560	1840	1600	999	1360	850	1660	1980
#9	700	1140	1200	500	910	2765	2536	1350	1415	1220	1640	1930	1700	1056	1430	900	1750	2310
#9.5	740	1200	1300	520	960	2915	2676	1430	1485	1280	1720	1970	1800	1116	1450	900	1790	2585
#10	780	1280	1400	540	1020	3110	2836	1500	1610	1390	1870	2250	1900	1176	1710	1100	2040	2750
#10.5	820	1340	1500	560	1070	3250	2973	1580	1670	1445	1950	2290	2000	1233	1730	1100	2080	3050
#11	860	1400	1500	580	1120	3390	3113	1650	1740	1505	2030	2430	2100	1293	1850	1200	2220	3200

※상기 FAN 중량은 모터가 제외된 중량입니다.

※Motor weight was not included in the weight of the fan.

MOTOR BASE

MOTOR	5HP	7.5HP	10HP	15HP	20HP	25HP	30HP	40HP	50HP	60HP	75HP	100HP	125HP	150HP	175HP	200HP	250HP
G	450	500	500	550	550	600	600	720	770	770	770	870	930	1030	1030	1130	1130

※상기 치수 및 성능 DATA는 성능 및 품질 개선을 위해 예고없이 변경할 수 있습니다.

※The dimensions and performance data can change without notice for performance and quality improvement.

www.gsfan.co.kr

TURBO FAN
GTF-NC series

송풍기 견적 및 발주 사양서

주 문 주:	납품장소:	부 품 속	상대플랜지	: 유	무	
주 문 일: 20 . . .	용 도:		☆댐 퍼	: 유	토회출	흡입무
수 량:	설치장소:		☆공동배드	: 유	무	
납 기: 20 . . .	운전조건:		☆기초보울트	: 유	무	
종 류:	온 도: MAX at °C		☆캔바스	: 유	토회출	흡입무
모 델: G	습 도: %		☆방 진	: 유	무	
품 량: m³/min at °C	취급기체:		☆			
풍 압: mmAq at °C	기체성질:		구	입회검사	: 유	무
회 전 수: r.p.m	비 중 량: kg/m³	비 서 류	시험성적서	: 유	무	
토 출 구: mm X mm	재 질		CASING:	바란싱성적서	: 유	무
흡 입 구: Ø mm			IMPELLER:	외형치수검사서:	유	무
흡입방식: 편흡입 양흡입	SHAFT:					
전 동 기: TYPE, KW- P- r.p.m- , Ø HZ- VOLT, MAKER:	수주측부담 ☐					
도 장: 제조회사기본	지정:	발주측부담 ☐				
비 고: 송풍기 모델기입"예"						

GTF- # 4.5-G6-Z

송풍기의 종류 ←


송풍기의 크기 ←

→ 전동기의 위치


→ 송풍기의 구동방법

송풍기의 구동방법


■ 송풍기의 회전방향 (흡입구측에서 보았을때)

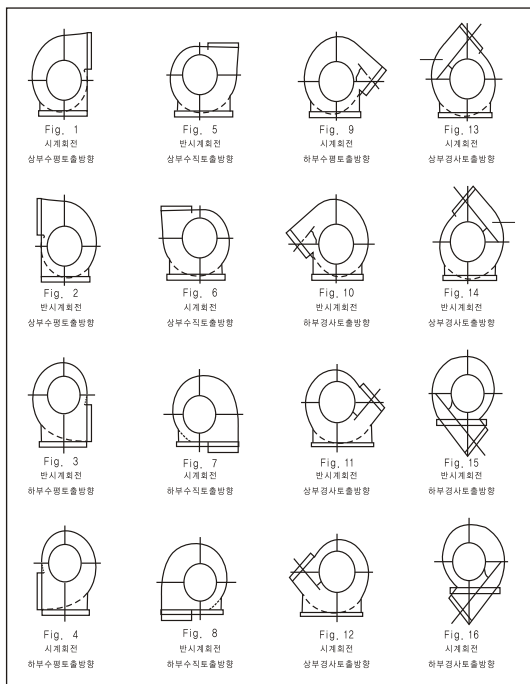

■ 송풍기의 구동방법

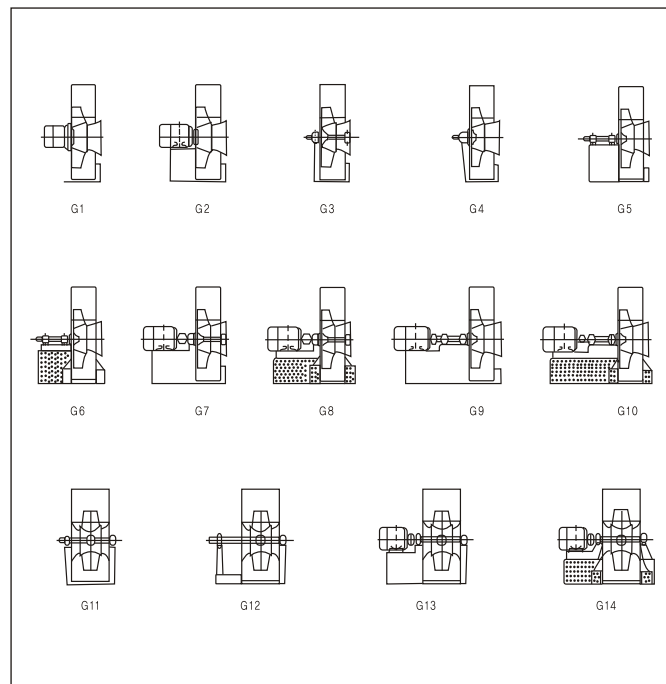


전동기의 위치



위 사항의(견적, 도면)이 (예산용, 입찰용)으로 필요하니
20 년 월 일 까지(전화, 우편, 인편)으로 제출바랍니다.

회 사 명 : 작 성 일:
소 속 : 담 당:
전화번호 :

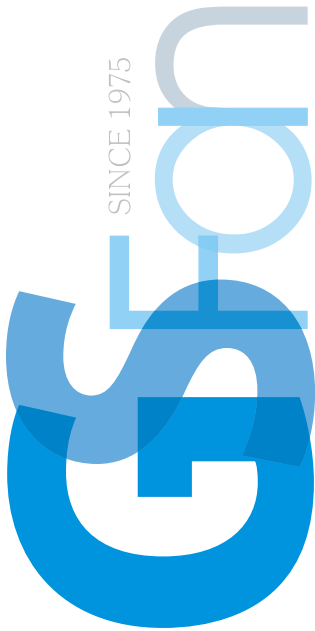

(주)금성풍력

405-818 인천광역시 남동구 청능대로 410번길 63 (고잔동)
(구주소: 인천광역시 남동구 고잔동 662-10 남동공단 98BL 11LT)
TEL: (032)811-9500(代)~2 FAX: (032)811-9503, 811-9545

Gumsung PoongRyuk Co.,Ltd.

#63, 410 Cheoung Neung Dae Ro, Namdong-Gu, Incheon, 405-818, Republic Of Korea.
(98BL 11LT, Namdong Industrial Estate, 662-10 Gojandong)
TEL: 82-32-811-9500~2 FAX: 82-32-811-9503, 811-9545

www.gsfan.co.kr

· 본 제품의 사양은 품질개선을 위하여 예고없이 변경될 수 있습니다.
· Due to a policy of continuous development and improvement the right is reserved to supply products which may differ from those illustrated and described in this publication.
Certified dimensions will be supplied on receipt of order.

· 당사와의 협의없이 본 내용을 복제시 법의 저촉을 받습니다.
· Be under the application of a law if you copy those illustrated and described in this publication which is not conferred with us.