

TURBO FAN

GTF-GD series

GSF

SINCE 1975


www.gsfan.co.kr

TURBO FAN GTF-GD series

제철소, 발전소등의 공기 급기 및 배기에 활용되는 산업용 대형 원심식 송풍기로 사용 환경이나 고객의 요구조건에 따라 설계 방법 및 성능이 변경됩니다.

Large industrial centrifugal blower utilized to large amounts supply air and exhaust air, such as power plants or Steel Plant. The design method and performance is changed according to the environment or customer requirements.

COUPLING DIRECT DRIVE

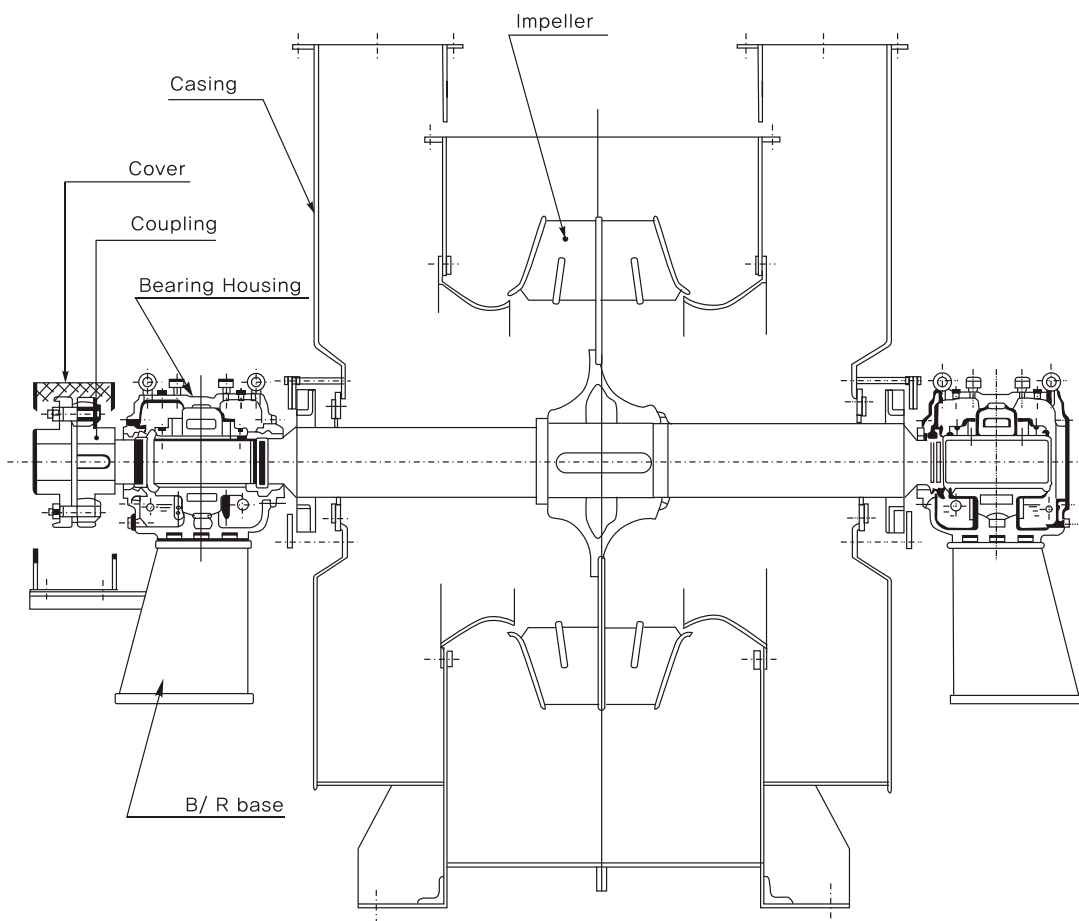


GTF-GD series

TURBO FAN

www.gsfan.co.kr

표준외형도 Standard shape of TURBO FAN(GTF-GD SERIES)

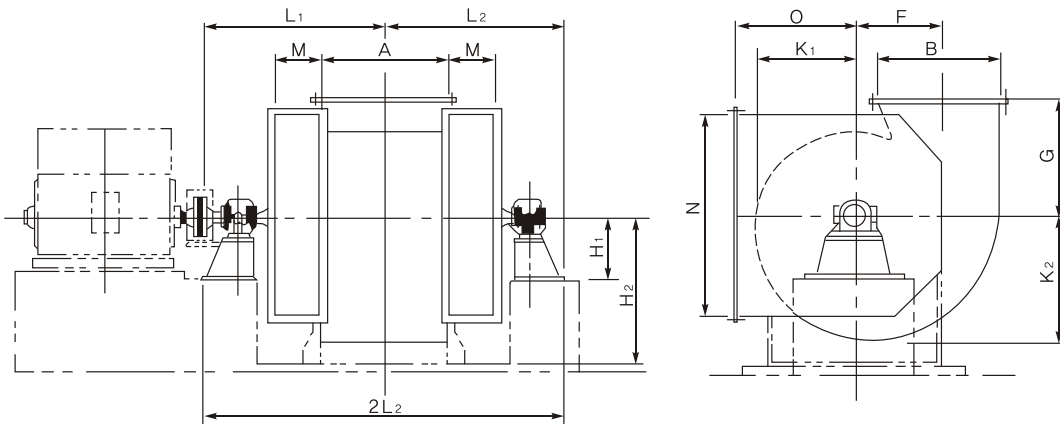

주) 1. 흡입 토출의 방향이 상도와 다른 경우에는 O 및 H₁의 치수가 달라집니다.

Notes) 1. If the direction of suction outlet is different from the above diagram, the size of O and H₁ differs.

※설치 장소의 환경에 조건이나 고객의 요구사항에 따라 특별한 설계가 가능합니다. 본사 담당자와 협의 바랍니다.


※Can be special designed according to the customer requirements and installation environment, Please consult with the head office staff.

Model No.	A	B	F	G	H ₁	K ₁	K ₂	M	N	O	4P용				6P용				8P용			
											H ₂	L ₁	L ₂	2L ₂	H ₂	L ₁	L ₂	2L ₂	H ₂	L ₁	L ₂	2L ₂
7.5	1060	1060	680	1130	1200	890	1050	450	1650	1030	420	1590	1540	3080	-	-	-	-	-	-	-	-
8	1120	1120	730	1200	1250	950	1120	500	1750	1090	370	1680	1585	3170	-	-	-	-	-	-	-	-
8.5	1180	1180	780	1280	1300	1010	1190	515	1850	1150	420	1870	1720	3440	460	1735	1715	3430	-	-	-	-
9	1250	1250	825	1350	1400	1070	1260	545	1950	1200	500	2000	1850	3700	500	1810	1805	3610	-	-	-	-
9.5	1320	1320	870	1430	1450	1130	1330	580	2060	1250	-	-	-	-	580	1880	1925	3850	420	1850	1800	3600
10	1400	1400	910	1500	1550	1190	1400	600	2180	1320	-	-	-	-	460	1995	1910	3820	420	1920	1870	3740
10.5	1450	1450	965	1580	1600	1240	1470	630	2300	1400	-	-	-	-	500	2075	1990	3980	460	1985	1965	3930
11	1500	1500	1020	1650	1700	1300	1540	670	2500	1450	-	-	-	-	580	2170	2100	4220	500	2060	2055	4110
11.5	1600	1600	1050	1730	1750	1360	1610	690	2650	1500	-	-	-	-	580	2260	2180	4360	580	2155	2185	4370
12	1700	1700	1080	1800	1800	1420	1680	730	2720	1600	-	-	-	-	580	2510	2335	4670	460	2290	2190	4380
12.5	1750	1750	1135	1880	1900	1480	1750	750	2910	1650	-	-	-	-	580	2580	2385	4770	500	2365	2260	4520
13	1800	1800	1190	1950	1950	1540	1820	800	3000	1700	-	-	-	-	650	2700	2520	5040	500	2445	2340	4680
13.5	1900	1900	1230	2030	2000	1600	1890	825	3070	1750	-	-	-	-	-	-	-	-	580	2550	2470	4940
14	1950	1950	1285	2100	2100	1660	1960	855	3150	1800	-	-	-	-	-	-	-	-	580	2620	2520	5040
14.5	2000	2000	1340	2180	2150	1710	2030	875	3250	1900	-	-	-	-	-	-	-	-	650	2695	2615	5250
15	2120	2120	1630	2250	2250	1770	2100	900	3350	1950	-	-	-	-	-	-	-	-	650	2805	2705	5410
15.5	2180	2180	1410	2330	2300	1830	2170	950	3550	2000	-	-	-	-	-	-	-	-	650	2895	2785	5570
16	2240	2240	1460	2400	2350	1890	2240	975	3650	2060	-	-	-	-	-	-	-	-	700	3175	2960	5920
16.5	2300	2300	1510	2480	2450	1950	2310	1000	3750	2120	-	-	-	-	-	-	-	-	700	3235	3020	6040
17	2360	2360	1560	2550	2500	2010	2380	1030	3870	2180	-	-	-	-	-	-	-	-	750	3375	3115	6230
17.5	2430	2430	1650	2630	2600	2070	2450	1060	4000	2300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	2500	2500	1650	2700	2650	2130	2520	1090	4000	2360	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18.5	2580	2580	1690	2780	2700	2190	2590	1120	4120	2360	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	2650	2650	1735	2850	2800	2250	2660	1150	4120	2430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※상기 치수 및 성능 DATA는 성능 및 품질 개선을 위해 예고없이 변경할 수 있습니다.

※The dimensions and performance data can change without notice for performance and quality improvement.

☞ 예상성능 특성도 (COUPLING DIRECT DRIVE) Estimated performance characteristics

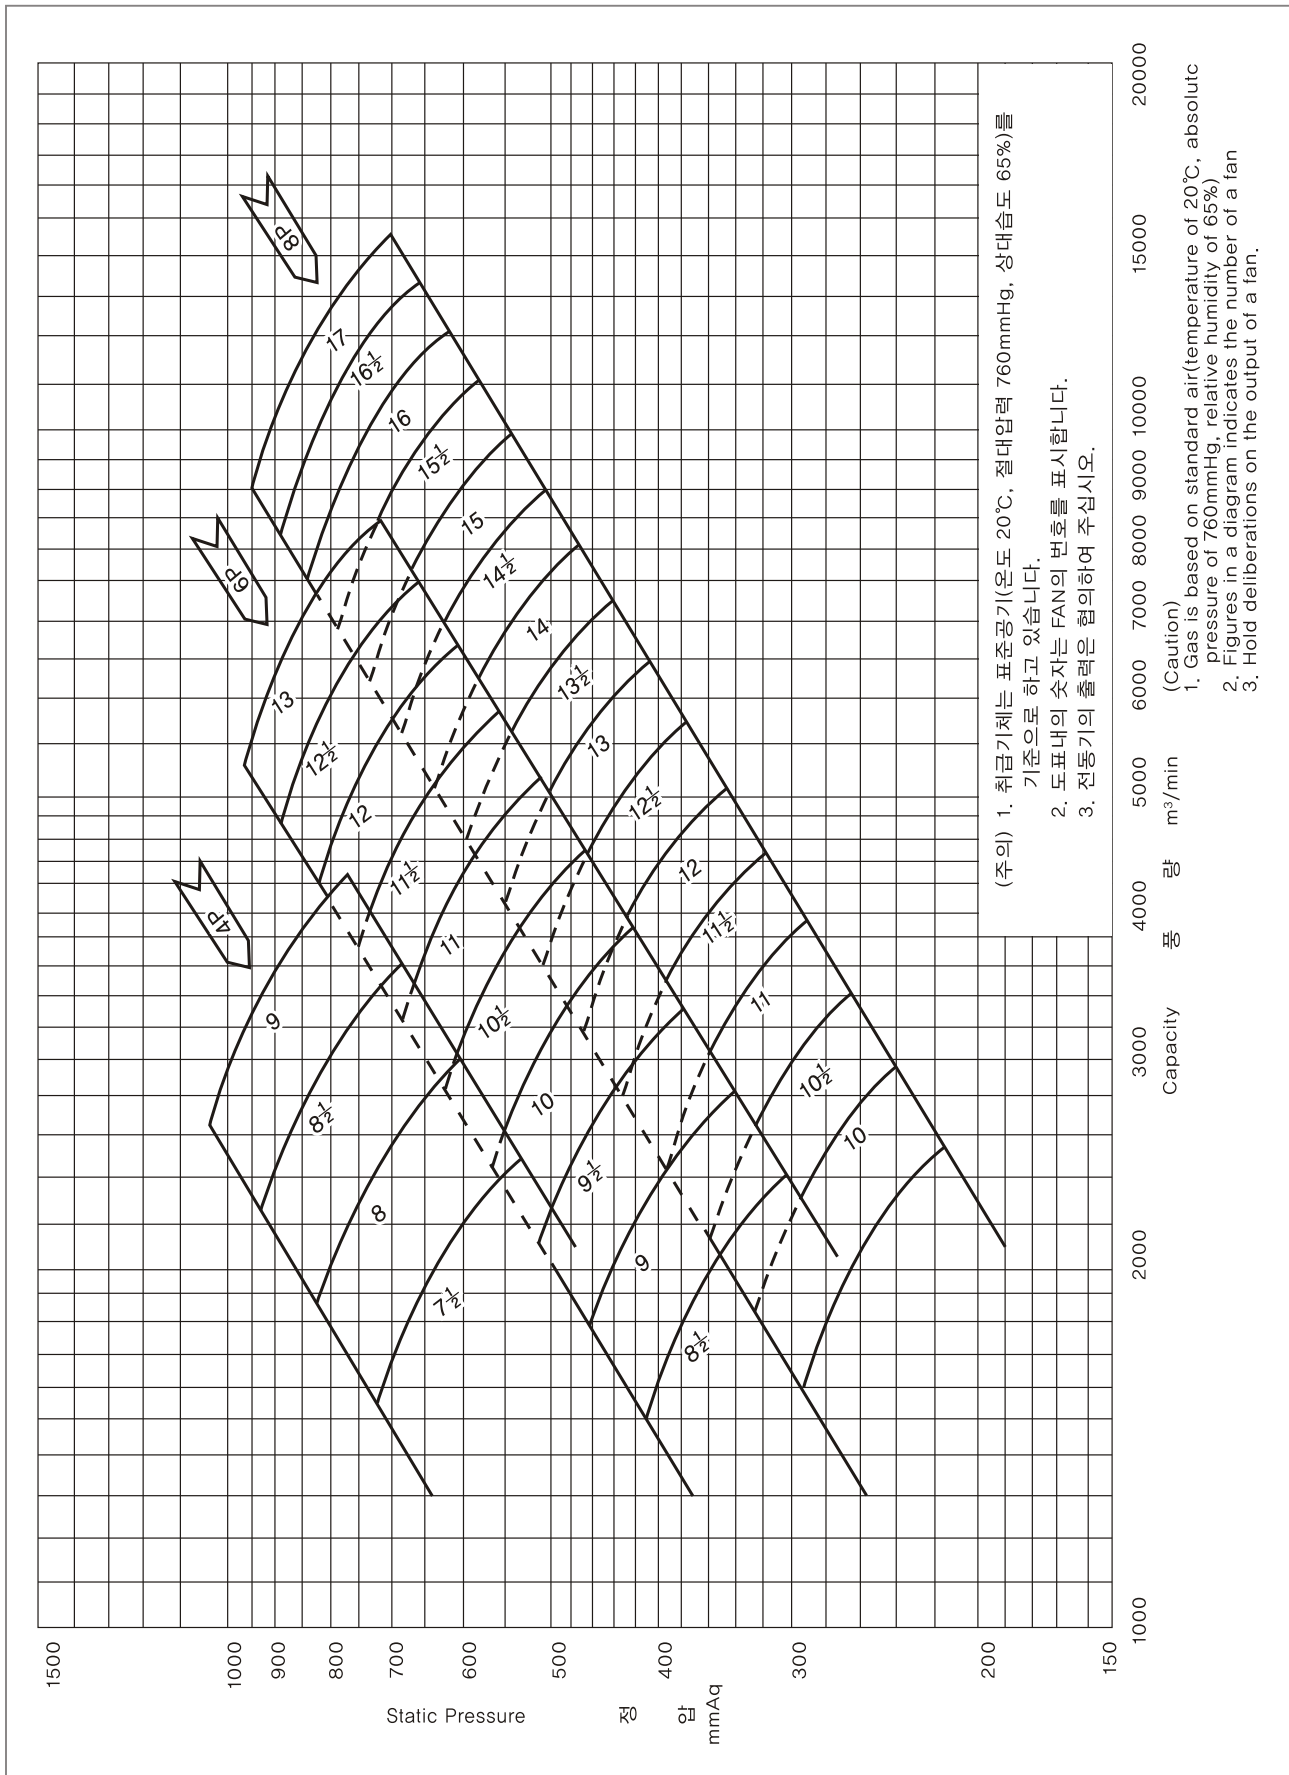

송풍기 견적 및 발주 사양서

주 문 주:		납품장소:		부	상대플랜지 : 유 무	
주 문 일: 20		용 도:			☆덤 퍼 : 유토출 흡입무	
수 량:		설치장소:		품	☆공동배드 : 유 무	
납 기: 20		운전조건:			☆기초보울트 : 유 무	
종 류:		온 도: MAX at °C		속	☆캔바스 : 유토출 흡입무	
모 델: G		습 도: %			☆방 진 : 유 무	
품 량: m³/min at °C		취급기체:			☆	
풍 압: mmAq at °C		기체성질:				
회 전 수: r.p.m		비 중 량: kg/m³		구 비 서 류	입회검사 : 유 무	
토 출 구: mm X mm		재 질	CASING:		시험성적서 : 유 무	
흡 입 구: Ø mm			IMPELLER:		바란싱성적서 : 유 무	
흡입방식: 편흡입 양흡입			SHAFT:		외형치수검사서: 유 무	

전 동 기:	TYPE,	KW-	P-	r.p.m. ,	ϕ	HZ-	VOLT, MAKER:	수주측부담 ☐
도 장:	제조회사기본 지정:							발주측부담 ☐

비 고: 송풍기 모델기입"예"

GTF- # 4.5-G6-Z

송풍기의 종류 ◀


송풍기의 크기 ◀

→ 전동기의 위치


→ 송풍기의 구동방법

송풍기의 구동방법


■ 송풍기의 회전방향 (흡입구측에서 보았을때)

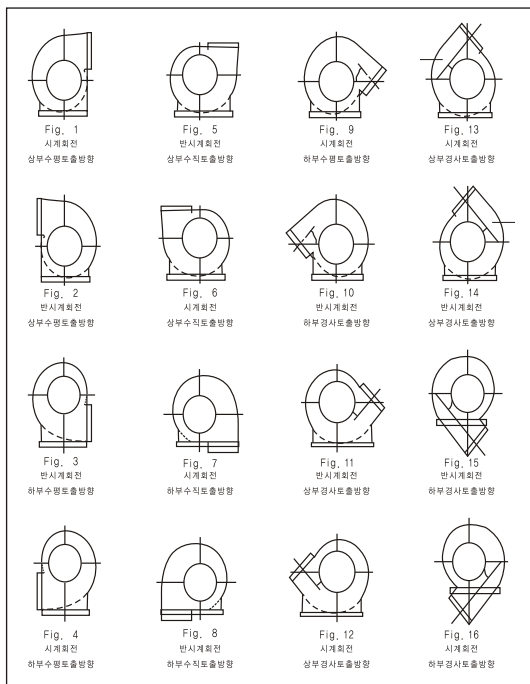

전동기의 위치



■ 송풍기의 구동방법

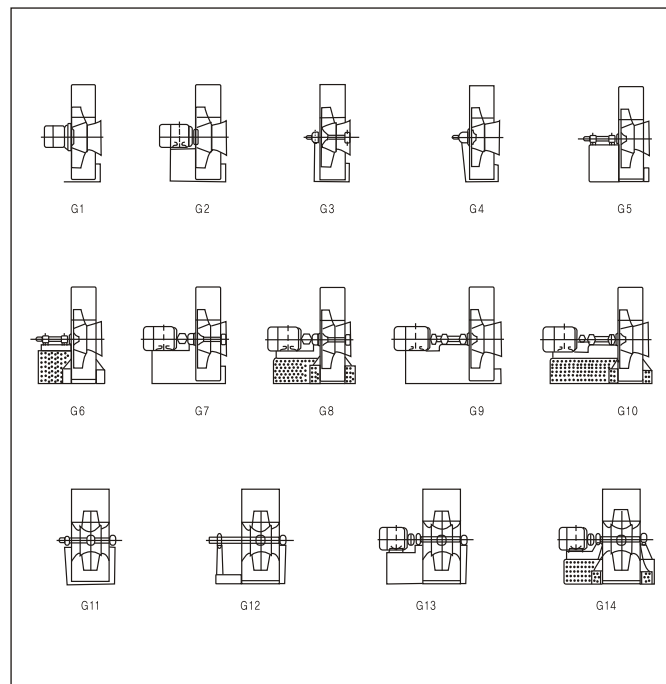

위 사항의(건축, 도면)이 (예산용, 입찰용)으로 필요하니
20 년 월 일 까지(전화, 우편, 인편)으로 제출바랍니다.


회 사 명 :

소속 :

전화번호 :

작성일:

장: 10

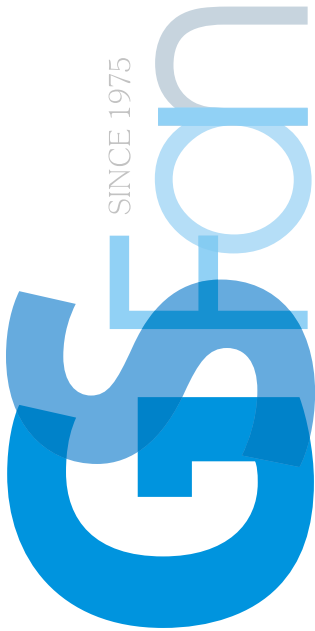

(주)금성풍력

405-818 인천광역시 남동구 청능대로 410번길 63 (고잔동)
(구주소: 인천광역시 남동구 고잔동 662-10 남동공단 98BL 11LT)
TEL: (032)811-9500(代)~2 FAX: (032)811-9503, 811-9545

Gumsung PoongRyuk Co.,Ltd.

#63, 410 Cheoung Neung Dae Ro, Namdong-Gu, Incheon, 405-818, Republic Of Korea.
(98BL 11LT, Namdong Industrial Estate, 662-10 Gojandong)
TEL: 82-32-811-9500~2 FAX: 82-32-811-9503, 811-9545

www.gsfan.co.kr

· 본 제품의 사양은 품질개선을 위하여 예고없이 변경될 수 있습니다.
· Due to a policy of continuous development and improvement the right is reserved to supply products which may differ from those illustrated and described in this publication.
Certified dimensions will be supplied on receipt of order.

· 당사와의 협의없이 본 내용을 복제시 법의 저촉을 받습니다.
· Be under the application of a law if you copy those illustrated and described in this publication which is not conferred with us.