

ROOF FAN

GRV series

GSF

SINCE 1975

www.gsfan.co.kr

ROOF FAN GRV series

공장 건물이나 산업용 건물 환기 용도로 사용됩니다.

It used a Factory Buildings, industrial building for ventilation.



Metals Propeller



Plastic Propeller




AL Variable
Blade Pitch Axial




AL & STS
Mixed Impeller

표준외형도 Standard shape of ROOF FAN-AXIAL BLADE SERIES

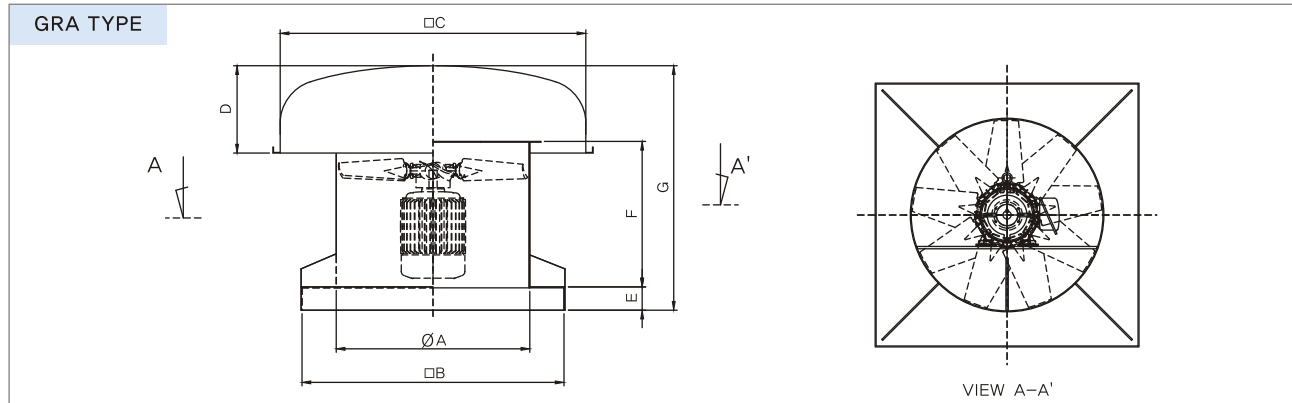

MODEL NO.	A	B	C	D	E	F	G
350	Ø365	570	550	250	80	450	600
400	Ø415	620	650	300	80	500	650
450	Ø465	670	700	350	80	550	700
500	Ø515	720	750	350	80	600	750
600	Ø615	820	900	400	80	650	800
700	Ø715	920	1100	400	100	700	850
800	Ø815	1020	1300	450	100	750	900
900	Ø915	1120	1400	450	100	800	950

표준외형도 Standard shape of MIXED BLOWER BLADE SERIES

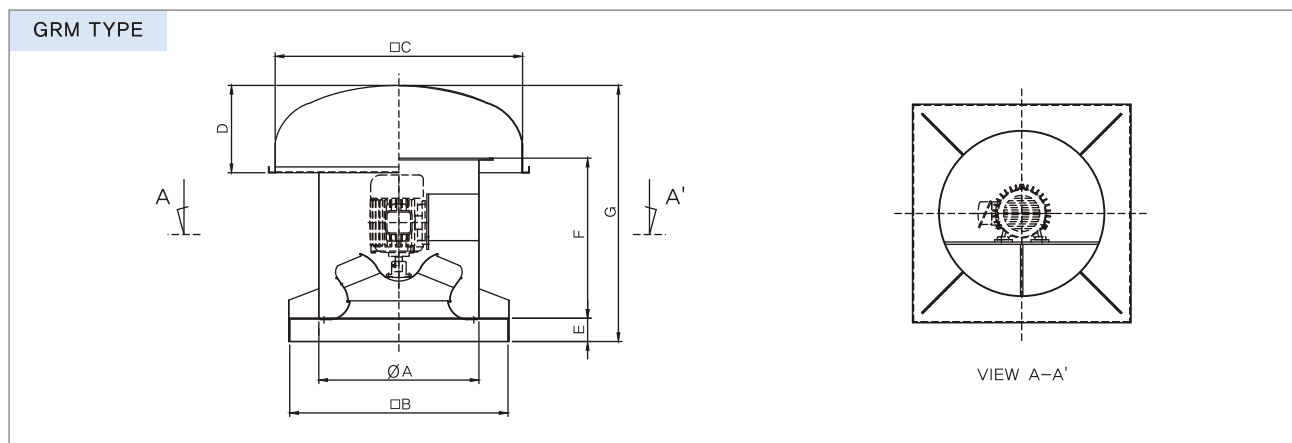

MODEL NO.	A	B	C	D	E	F	G
250	Ø355	550	550	250	80	400	700
315	Ø400	600	650	250	80	450	750
350	Ø450	650	700	250	80	500	800
400	Ø500	700	750	300	80	550	850
450	Ø550	750	850	350	80	600	1000
500	Ø630	950	900	350	80	650	1050
560	Ø710	910	1100	400	80	700	1100
630	Ø800	1000	1300	400	100	750	1200
710	Ø900	1100	1400	450	100	800	1300
800	Ø1000	1200	1500	450	100	850	1400

※상기 치수 및 성능 DATA는 성능 및 품질 개선을 위해 예고없이 변경할 수 있습니다.


※The dimensions and performance data can change without notice for performance and quality improvement.

송풍기 견적 및 발주 사양서


주 문 주:	납품장소:	부 품 속	상대플랜지	: 유	무	
주 문 일: 20 . . .	용 도:		☆덤 퍼	: 유	토크 흡입	
수 량:	설치장소:		☆공동배드	: 유	무	
납 기: 20 . . .	운전조건:		☆기초보울트	: 유	무	
종 류:	온 도: MAX at °C		☆캔바스	: 유	토크 흡입	
모 델: G	습 도: %		☆방 진	: 유	무	
품 량: m³/min at °C	취급기체:		☆			
풍 압: mmAq at °C	기체성질:		구	입회검사	: 유	무
회 전 수: r.p.m	비 중 량: kg/m³	비	시험성적서	: 유	무	
토 출 구: mm× mm	재 질	서 류	바란싱성적서	: 유	무	
흡 입 구: Ø mm			IMPELLER:	외형치수검사서:	유	무
흡입방식: 편흡입 양흡입			SHAFT:			
전 동 기: TYPE, KW- P- r.p.m- , Ø HZ- VOLT, MAKER:			수주측부담 ☐			
도 장: 제조회사기본 지정:			발주측부담 ☐			
비 고: 송풍기 모델기입"예"						
GTF- # 4.5-G6-Z						
송풍기의 종류 ←		전동기의 위치 →				
송풍기의 크기 ←		송풍기의 구동방법 →				

송풍기의 구동방법


■ 송풍기의 회전방향 (흡입구측에서 보았을때)

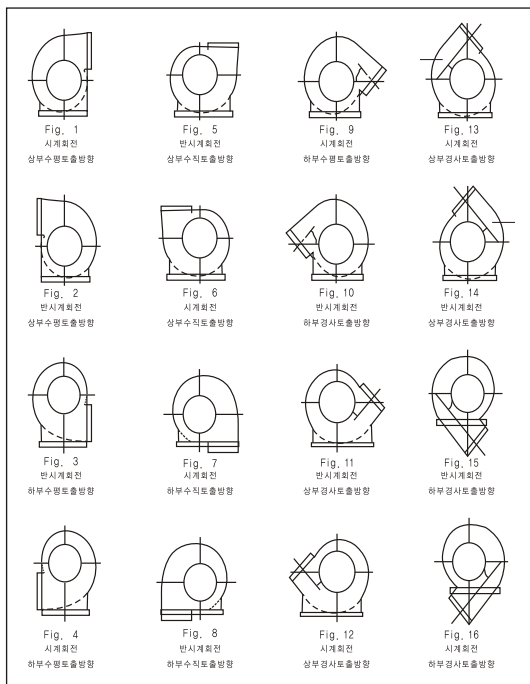

■ 송풍기의 구동방법

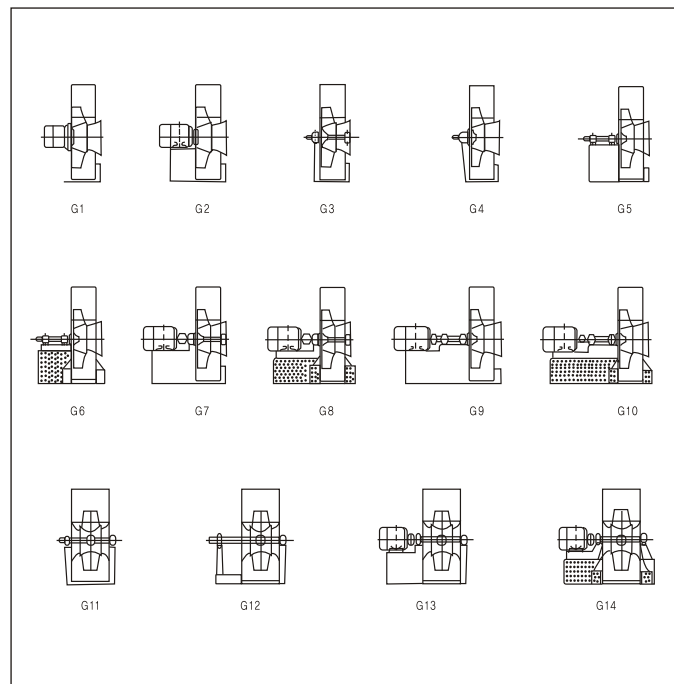

전동기의 위치



위 사항의(견적, 도면)이 (예산용, 입찰용)으로 필요하니
20 년 월 일 까지(전화, 우편, 인편)으로 제출바랍니다.

회 사 명 : 작 성 일:
소 속 : 담 당:
전화번호 :



(주)금성풍력

405-818 인천광역시 남동구 청능대로 410번길 63 (고잔동)
(구주소: 인천광역시 남동구 고잔동 662-10 남동공단 98BL 11LT)
TEL: (032)811-9500(代)~2 FAX: (032)811-9503, 811-9545

Gumsung PoongRyuk Co.,Ltd.

#63, 410 Cheoung Neung Dae Ro, Namdong-Gu, Incheon, 405-818, Republic Of Korea.
(98BL 11LT, Namdong Industrial Estate, 662-10 Gojandong)
TEL: 82-32-811-9500~2 FAX: 82-32-811-9503, 811-9545

www.gsfan.co.kr

· 본 제품의 사양은 품질개선을 위하여 예고없이 변경될 수 있습니다.
· Due to a policy of continuous development and improvement the right is reserved to supply products which may differ from those illustrated and described in this publication.
Certified dimensions will be supplied on receipt of order.

· 당사와의 협의없이 본 내용을 복제시 법의 저촉을 받습니다.
· Be under the application of a law if you copy those illustrated and described in this publication which is not conferred with us.